

**DETERMINA ASM**  
N. **M** /21 del **25.01.2021**

**OGGETTO: Presa d'atto risarcimento elettropompa Decima Bassa.**

**IL LIQUIDATORE**

di ASM, avv. Antonino Fiumefreddo

**PREMESSO**

Che con nota n. 2611/uscita prot. ASM del 27.07.2020, ASM ha trasmesso alla UnipolSai, la relazione dell'operatore di manutenzione Mangraviti Giuseppe, relativa allo stato di avaria del motore n. 2 centrale Decima Bassa.

Che in data 28.09.2020, è pervenuta al n. 3610 prot. ASM, la relazione dell'operatore di manutenzione D'Amico Giovanni e del Responsabile settore illuminazione pubblica p.i. Spadaro Salvatore, relativa alla avaria anche dell'avviatore del motore di Decima Bassa.

Che anche la suddetta relazione è stata trasmessa con nota n. 3610/usc. prot. ASM del 29.09.2020, alla Unipol Sai, agenzia assicuratrice delle strutture ASM.

Che dopo le operazioni peritali, è stato assunto al n. 4938 prot. ASM del 23.12.2020, l'atto che prevede la liquidazione in favore di questa ASM dell'importo di €. 3.330,00, da parte della UnipolSai Spa..

Che con nota n. 4998, il coordinatore di esercizio, sig. Spadaro Mario e il C.U.O.T. hanno chiesto chiarimenti alla UnipolSai ritenendo insufficiente l'importo proposto.

Che con nota assunta al n. 163 prot. ASM del 18.01.2021, l'ing. Attilio Rozzato, liquidatore UnipolSai, ha precisato che l'importo offerto riguarda sia l'elettropompa centrifuga multistadio che il relativo quadro elettrico e che l'importo proposto tiene conto della vetustà e delle condizioni di usura dell'elettropompa stessa e del prezzo di mercato del componente elettrico danneggiato.

Che pertanto si ritiene di accettare la liquidazione dell'importo di € 3.330,00, per il danno indicato.

Visto lo Statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso  
Determina  
Di**



# Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

- 1) Accettare l'atto di liquidazione inviato da UnipolSai in favore di ASM, per l'importo di € 3.330,00.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi.
- 3) Rendere pubblica la presente determina mediante pubblicazione sul sito aziendale.
- 4) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale del Comune di Taormina.

Il Responsabile del Procedimento


Il C.U.O.T.

Sig. Carmelo Portogallo

Il Liquidatore


Avv. Antonino Fiumefreddo





AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

ok Portogallo  
ok di Finanze

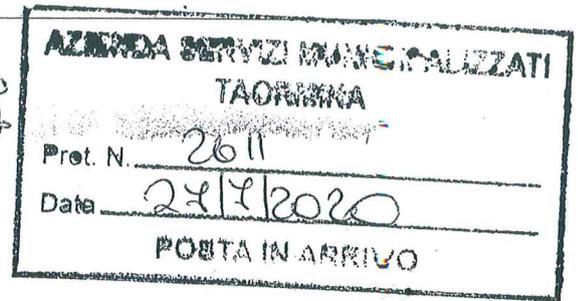

## ASM AREA TECNICA SETTORE ACQUEDOTTO

Taormina li, 27-07-2020

*Al C.U.O.T di A.S.M.*

**Sig. Carmelo PORTOGALLO**  
*Sede: Ufficio Tecnico-Park. Lumbi*

*Al C.U.T.*

**Sig. Aldo MIANO**  
*Sede: Ufficio Tecnico-Park. Lumbi*

**Oggetto:** relazione di servizio inerente lo stato di avaria motore n°2 centrale di decima bassa – Taormina.

Con la presente per comunicare che, il sottoscritto nella giornata di domenica 26-07-2020 circa, ha eseguito un sopralluogo nel punto indicato in oggetto, accertando il blocco del motore n°2; eseguiti vari controlli sui quadri elettrici deputati al controllo dell'apparato in avaria, ho accertato un corto-circuito attribuito al motore accoppiato alla pompa. Questa apparecchiatura partecipa al riempimento dei serbatoi Eas ubicato in c/da Cuculunazzo determinante per la distribuzione idrica di Taormina centro. Mi sono avvalso della disponibilità del Resp. Pubblica Illuminazione Salvatore SPADARO che con l'ausilio delle proprie competenze ha confermato quanto sopra descritto.

Si è attivato il gruppo pompa motore di riserva n°1 che ha una portata inferiore, allo stato attuale il mancato funzionamento della pompa determina una mancanza stimata di almeno 15 lt/sec.

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda la gestione dell'incombenza in atto, è auspicabile lo smontaggio e la sostituzione del motore n°2 per affrontare il periodo estivo che richiede condizioni di esercizio più gravose per quanto concerne le attività adduttive degli impianti.

Tanto si doveva.

**Op.Q.º di Manutezione  
(Giuseppe MANGRAVITI)**



<b>Sinistro N°</b> 1-8101-2020-0658865	<b>Data Sinistro</b> 26/07/2020
<b>Ramo</b> Altri danni ai beni	<b>Polizza n°</b> 1-48083-44-782139087
<b>Contraente</b> AZIENDA SERVIZI MUNICIPA	<b>Agenzia</b> 48083-Agenzia 48083 (Sub. 100)

## ATTO DI ACCERTAMENTO DI DANNO

A seguito del sinistro che il 26/07/2020 colpì le cose assicurate da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

ed eventuali Coassicuratrici dirette \_\_\_\_\_

il sottoscritto \_\_\_\_\_

SORRENTINO ANGELO per conto di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

e delle eventuali \_\_\_\_\_

Coassicuratrici e  l'assicurato Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

/  il rappresentante \_\_\_\_\_

dell'assicurato Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, richiamate integralmente le condizioni

di Assicurazione ed in particolare quelle concernenti la liquidazione dei sinistri hanno, con reciproco

accordo, accertato l'ammontare del danno e determinato l'indennizzo in Euro \_\_\_\_\_

3.330,00

diconsi Euro (in lettere)

TREMILATRECENTOTRENTA/00

al netto di eventuali franchigie e

scoperti contrattuali, fatta salva successiva approvazione e ratifica della Compagnia.

### Eventuali altre riserve/Note:

---



---



---



---

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile e delle Condizioni di Assicurazione

L'assicurato dichiara di:

non avere in corso altre coperture assicurative sullo stesso rischio.

avere in corso altre coperture assicurative sullo stesso rischio (coassicurazioni indirette).

Indicazione degli estremi dei contratti assicurativi interessati: \_\_\_\_\_

Firmato in duplice originale, in \_\_\_\_\_

Taormina (Me)

li \_\_\_\_\_

Il Perito \_\_\_\_\_

L'Assicurato o Suo Rappresentante \_\_\_\_\_

Documento d'identità \_\_\_\_\_



**Oggetto:** Sinistro n. 1- 8101-2020-0658865 del 26/07/2020 (vs riferimento DECIMA BASSA)

**Mittente:** <uniperizie@gmail.com>

**Data:** 17/01/2021, 17:06

**A:** <info@taorminaservizipubblici.it>

**CC:** "Millunzi & CO Assicurazioni Sas" <milass6286@gmail.com>

Per il sinistro in oggetto trasmettiamo in allegato atto di quietanza, già in Vs mani per tramite dell'Agente di zona che ci legge in copia, per un importo di €. 3.330,00.

L'indennizzo proposto, riguarda sia l'elettropompa centrifuga multistadio per il "sollevamento" dell'acqua, marca O.M.E. srl Mod. OME31.5LB4, della potenza elettrica di 200kW e velocità di rotazione 1485 giri/m, che il relativo quadro elettrico di avviamento, marca Schneider Electric Altistart 48 Soft starter; l'importo proposto, già al netto dello scoperto di €.500,00, tiene conto della vetustà e delle condizioni di usura dell'elettropompa e dell'attuale prezzo di mercato del componente elettrico danneggiato.

Cordiali saluti

Ing. Attilio Rozzato


Studio Mercadante

—Allegati:—

20203007 ATTO ASM.pdf

577 kB

Prof. ASY  
163  
del 18/01/2021

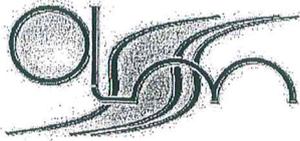

Part. I.V.A. 01982940833

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

Protocollo ASM

Prot. n. 4998

Spett.le UnipolSai

**OGGETTO: Liquidazione sinistri DECIMA BASSA e SANTA FILOMENA**

Con riferimento alla comunicazione assunta al n. 4938 prot. AS del 23.12.2020, si precisa quanto segue:

- Per il sinistro DECIMA BASSA – non come erroneamente da voi indicato di Cuculunazzo- n. 1-8101-2020-0658865, del 26.07.2020

si evidenzia che la nota n. 2617 prot. ASM del 27.07.2020 di trasmissione della relazione n. 2611 prot. ASM del 27.07.2020, riguardante DECIMA BASSA – in particolare l'avaria del motore accoppiato alla pompa che partecipa al riempimento del serbatoio EAS ubicato in contrada Cuculunazzo - è stata successivamente integrata con la nota n. 3610 prot. ASM del 29.09.2020, con la relazione circa il guasto anche dell'interuttore d'avviamento dello stesso impianto. Con note assunte al n. 3673 prot. ASM del 01.10.2020, e n. 3922 prot. ASM del 19.10.2020, con ci avete comunicato l'apertura del sinistro.

La liquidazione di € 3.330,00 appare insufficiente per coprire entrambi i guasti e si chiedono chiarimenti.

- Per il sinistro SANTA FILOMENA n. 1-8101-2020-0329313, del 30.05.2020

ASM ha comunicato la relazione sul sinistro la pompa/motore di Santa Filomena, del 30.05.2020, con nota n. 1891 prot. ASM del 05.06.2020. In seguito, su vostra richiesta, con nota n. 3660 prot. ASM del 30.09.2020, vi è stata inviata la fattura relativa alla sostituzione del gruppo pompa/motore per l'importo pari a € 8.300,00.

La liquidazione di € 3.240,00 appare insufficiente e si chiedono chiarimenti.

Il Coordinatore di esercizio

Sig. Mario Spadaro

Il C.U.O.T.


Sig. Carmelo Portogallo




**Da:** Millunzi & CO Assicurazioni Sas <milass6286@gmail.com>  
**Inviato:** martedì 22 dicembre 2020 17:24  
**A:** ASM Horde  
**Oggetto:** ATTI DI LIQUIDAZIONE POMPE  
**Allegati:** ATTO ASM (Cuculunazzo) (1).pdf; ATTO ASM Santa Filomena (1).pdf

Buonasera Annarita,  
ho ricevuto gli atti di liquidazione per le due pompe, CUCULUNAZZE E SANTA FILOMENA, andrebbero firmate e indicare il codice iban.  
Li allego all'email  
resto in attesa della consegna  
un caro saluto,  
Margherita

30/5/2020  
?

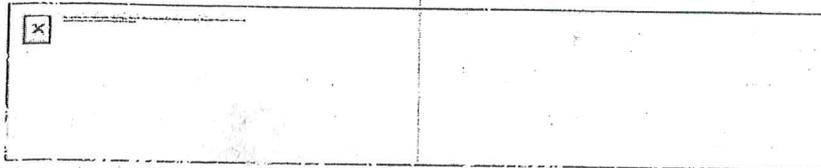

Agenzia Generale 48083  
Millunzi & Co Assicurazioni Sas  
Via Brignoli Croce, 60  
38039 - Fuormina (ME)  
48083@unipolsa.it  
Tel: +39 0942 260790  
Fax: +39 0942 260789  
Cell: +39 350 1869866

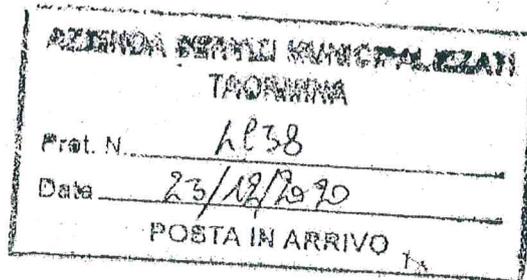

#### NOTA DI RISERVATEZZA

La presente comunicazione, corredata dei relativi allegati, contiene informazioni confidenziali ed è riservata esclusivamente ai destinatari. Qualora abbiate ricevuto il messaggio per errore, vi preghiamo di contattare il mittente e di procedere immediatamente all'eliminazione del messaggio. Vi informiamo che ogni uso, copia, distribuzione o stampa del presente messaggio è proibito dalla legge (art. 15 Cost., art. 616 cod. pen.). Grazie.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003.  
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 196 del 30/06/2003, si comunica che i dati personali forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa. I dati saranno archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici.

**Oggetto:** Fwd: Protocollo ASM 3610- Trasmissione relazione rottura interruttore motore  
acquedotto Decima Bassa - INTEGRAZIONE

**Mittente:** ASM Taormina <info@taorminaservizipubblici.it>

**Data:** 29/09/2020, 10:18

**A:** Millunzi & CO Assicurazioni Sas <milass6286@gmail.com>

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:** Protocollo ASM 3610- Trasmissione relazione rottura interruttore motore  
acquedotto Decima Bassa

**Data:** Tue, 29 Sep 2020 09:56:39 +0200

**Mittente:** ASM Taormina <info@taorminaservizipubblici.it>

**A:** Millunzi & CO Assicurazioni Sas <milass6286@gmail.com>

Con riferimento alla nota n. 2617 prot. ASM del 27.07.2020, relativa al guasto del motore n. 2 di Decima Bassa, si invia in allegato la relazione per comunicare il guasto dell'interruttore di avviamento, pervenuta dal responsabile tecnico al n. 3610 prot. ASM del 28.09.2020, per gli adempimenti di Vostra competenza.

Si resta in attesa di sollecito riscontro

Cordiali saluti

L'Ufficio Amministrazione di ASM

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:** Protocollo ASM 2617 - Trasmissione relazione rottura motore acquedotto Decima  
Bassa

**Data:** Mon, 27 Jul 2020 13:11:56 +0200


**Mittente:** ASM Taormina <info@taorminaservizipubblici.it>

**A:** Millunzi & CO Assicurazioni Sas <milass6286@gmail.com>

Si trasmette relazione in allegato per gli adempimenti di competenza

Cordiali saluti

L'Ufficio Amministrazione di ASM

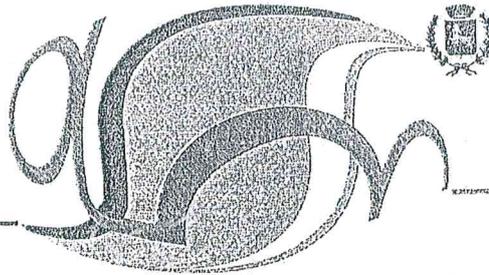

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI  
DI TAORMINA  
Settore Area Tecnica**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Taormina, \_\_\_\_\_

Al sig. C.U.O.T. di ASM

SEDE

**OGGETTO:** Guasto avviatore Altistart 48. Decima bassa Taormina

In relazione all'oggetto si vuole far presente che giorno 15 settembre dopo la sostituzione del motore presso la centrale di Decima bassa, ad opera della ditta incaricata "Officina Piccolo", la stessa è stata impossibilitata a mettere in funzione il motore, in quanto il quadro elettrico di avviamento, Telemecanique ATS 48 distribuito dalla ditta Schneider-electric, non si attivava. Dopo varie telefonate al centro di assistenza della ditta Schneider-electric, il sottoscritto Resp. del sett. P.I. Salvatore Spadaro e l'operatore qualificato sig. D'Amico Giovanni con l'ausilio telefonico di un tecnico della ditta, abbiamo verificato che la parte elettronica dell'avviatore è guasta quindi deve essere riparata, se conveniente, oppure deve essere sostituita. A tal proposito è stata aperta una richiesta di intervento On-Site di un tecnico per verificare il danno.

Operatore Qualificato  
Sig. Giovanni D'Amico

Resp. Settore di Pubblica Illuminazione  
Per. Ing. Salvatore Spadaro

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	
TAORMINA	
Prot. N.	5610
Data	28/09/2020
POSTA IN ARRIVO	

28.09.2020  
X Dott. me Portogallo da inviare  
all'antropom.

C.U.O.T.

Sig. Carmelo Portogallo

**Oggetto:** Protocollo ASM 2617 - Trasmissione relazione rottura motore acquedotto Decima Bassa

**Mittente:** ASM Taormina <info@taorminaservizipubblici.it>

**Data:** 27/07/2020, 13:11

**A:** Millunzi & CO Assicurazioni Sas <milass6286@gmail.com>

Si trasmette relazione in allegato per gli adempimenti di competenza

Cordiali saluti

L'Ufficio Amministrazione di ASM

Anna Catalano

— Allegati: —

---

protocollo ASM 2611 - relazione moteore Decima Bassa.pdf

347 kB