

DETERMINA ASM

N. 112 /20 DEL . 14/06/2020

OGGETTO: Accettazione preventivi e liquidazione fattura lavori acquedotto finalizzati alla sostituzione del gruppo pompa-motore pozzo-interno centrale di S.Filomena-frazione di Trappitello.

IL LIQUIDATORE

ASM, avv. Antonino Fiumefreddo

PREMESSO

Che con determina n°13/20 del 23 /01/2020 è stato approvato l'albo delle ditte di fiducia;

Che con nota prot. ASM n° 1892 del 01-06-2020 il Responsabile del Servizio Salvatore SPADARO, relazionava circa il blocco del gruppo pompa-motore sommerso ubicato nel pozzo interno della centrale di S. Filomena e che il suo mancato funzionamento porta in essere una situazione idrica fortemente precaria per la frazione di Trappitello e il comprensorio Taorminese stimata a circa 50 lt/sec.;

Che è stato richiesto mediante posta elettronica dal C.U.O.T., sig. Carmelo Portogallo, a n° (08) ditte - prot. A.S.M.: n°1955; n°1956; n°1957; n°1958; n°1959; n°1960; n°1961; n°1962 del 06-06-2020 che si occupano di lavori attinenti le attività di captazione idrica, un preventivo di spesa da presentare in busta chiusa alla scadenza prevista entro le ore 12.00 di lunedì 15 giugno 2020 per lavori da effettuarsi nella centrale di S.Filomena finalizzati alla sostituzione del gruppo pompa-motore del pozzo interno;

Che sono pervenute le seguenti buste assunte al n. 2040-prot. ASM da VEMAS di VERCOCO Salvatore in data 13-06-2020; n. 2050 prot. ASM da PICCOLO Giuseppe in data 15-06-2020 ore 09.30;

Che in data 15-06-2020 alle ore 12.30 circa, si è proceduto all'apertura delle suddette buste pervenute entro il termine stabilito:

DITTA	Offerta
NOME DITTA -VE.MA.S. di Vercoco S. n. 2040 -prot. ASM del 13-06-2020	€. 8.300,00 I.V.A. esclusa
NOME DITTA -PICCOLO Giuseppe n. 2050- prot. ASM del 15-06-2020	€. 9.376,87 I.V.A. esclusa



Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

Che si ritiene di accettare il preventivo n. 2040 prot. ASM del 13-06-2020 della ditta VEMAS di VERCOCO Salvatore, ritenuto più vantaggioso;

Visto lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso Determina di

- 1) Accettare il preventivo della Ditta VEMAS di VERCOCO S. e liquidare l'importo di €. 8.300,00 iva esclusa, 30 g.g. dopo la presentazione della fattura a lavori effettuati.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
- 3) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale del Comune di Taormina.
- 4) Trasmettere la seguente determina alla ditta aggiudicataria VEMAS di VERCOCO S.;
- 5) Pubblicare il seguente documento sul sito istituzionale;

Il responsabile del procedimento

H.C.U.OT.

Sig. Carmelo Portogallo



Il responsabile amministrativo
dot. T. Maurizio Puglisi

Il Liquidatore

Avv. Antonino Fiumefreddo



de Portogallo
de Spadaro

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

**ASM AREA TECNICA
SETTORE ACQUEDOTTO**

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	
TAORMINA	
Prot. N.	1892
Data	11/05/20
POSTA IN ARRIVO	

Taormina li, 30 Maggio 2020

Al C.U.O.T di A.S.M.

Sig. Carmelo PORTOGALLO
Sede: Ufficio Tecnico-Park. Lumbi

Oggetto: relazione di servizio inerente lo stato di avaria tecnica gruppo pompa-motore pozzo interno S.Filomena-Trappitello.

Con la presente per comunicare che, i sottoscritti nella giornata del 30 di maggio 2020 alle ore 20:00 circa, hanno eseguito un sopralluogo nel punto indicato in oggetto, accertando il blocco della pompa sommersa ubicata nel pozzo interno della centrale di S.Filomena frazione di Trappitello; eseguiti vari controlli congiunti sui quadri elettrici deputati al controllo dell'apparato in avaria, si è accertato un corto-circuito attribuito al motore accoppiato alla pompa del pozzo interno. Questa apparecchiatura partecipa al riempimento della vasca d'accumulo determinante per l'adduzione al serbatoio di c.da Fiascara e per il comprensorio Taorminese.


Allo stato attuale il mancato funzionamento della pompa determina una situazione idrica fortemente precaria per una mancanza stimata di almeno 50 lt/sec che non sono sufficienti per il fabbisogno giornaliero, specialmente durante la stagione estiva.

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda la gestione dell'incombenza in atto, è auspicabile lo smontaggio e la sostituzione della gruppo pompa-motore sommersi ubicati nel pozzo interno ad una profondità stimata di circa 28 metri, in modo da dissipare eventuali anomalie e guasti tecnici tali da compromettere dopo la messa in servizio il funzionamento durante il periodo estivo che richiede condizioni di esercizio più gravose per quanto concerne le attività adduttive degli impianti.

Tanto si doveva.

Operatore di Manutenzione
(Giovanni D'AMICO)

Il Responsabile del Settore Pubblica Illuminazione
P.I. (Salvatore SPADARO)

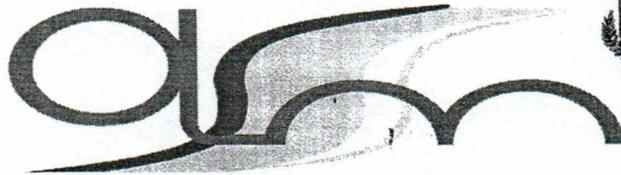

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

PROT. N° 1955

Taormina li. 6 giugno 2020

Spett.le

VEMAS

Viale Rieti, 10-95033 BIANCAVILLA (CT)

vemas.impianti@alice.it

tel.095-984311

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di sostituzione del gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo interno di S.Filomena-Trappitello.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativo alla realizzazione di un'opera di sostituzione del gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo interno, al fine di consentire la corretta captazione. Considerata la relazione del Responsabile del servizio, il lavoro richiede le seguenti caratteristiche tecniche, riguardo la prestazione d'opera in questione:

Caratteristiche del motore sommerso tipo verticale:

- ✓ Potenza 45 Kwatt -60 hp ;
- ✓ Diametro nominale corpo motore da 6" a 8";

Caratteristiche della pompa sommersa verticale:

- ✓ Diametro nominale corpo pompa da 6" a 8";
- ✓ prevalenza non inferiore a mt. 40 ;
- ✓ portata non inferiore a 50 lt./sec;

Interventi di natura elettrica di prima necessita:

- ✓ Sostituzione di una terna di cavi con caratteristiche dielettriche adeguate alla alimentazione di motori sommersi con sezione mmq 25 per metri lineari 60 circa (180 m.l. in totale) con esecuzione di relative connessioni elettriche all'interno quadro elettrico preesistente;
- ✓ Fornitura ed installazione di n°6 fusibili possibilmente di tipo LINDNER VOLLSHUTZ-nh 00 7999 -125 A-(gl-g1)- I₁ > 100 ka;

Interventi di natura idrica essenziali:

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



- ✓ Smontaggio della tubazione ivi presente finalizzata all'estrazione del corpo pompa-motore da sostituire;
- ✓ Installazione nuovo gruppo pompa-motore come da caratteristiche tecniche prescritte nel presente documento;
- ✓ Installazione nuova tubazione di mandata dn 150 mm pn 16 in pead metri lineari 30 circa con connessioni flangiate;

Materiali di consumo:

- ✓ Bulloneria, guarnizioni e quanto necessario a rendere l'opera completa e funzionante;

Verifica e collaudo:

- ✓ L'opera dovrà essere verificata nei gg. successivi al collaudo accertando la corrispondenza effettiva delle caratteristiche tecniche, al fine di consentire la procedura di pagamento come da successiva determina.

Visto che trattasi di materiale posto al momento nel sottosuolo quindi non ispezionabile, si verificherà al momento dell'estrazione dello stesso, la funzionalità di ogni sua componente.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza ed in sinergia con il personale di ASM.


Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici entro le ore 12,00 di *lunedì 15 giugno 2020*

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo
Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it
Tel. 0942683800 ~~int. 44~~ - cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http:// www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

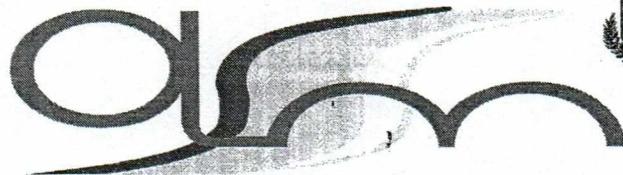

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

PROT. N° 1956

Taormina li. 6 giugno 2020

Spett.le

DOMOIMPIANTI

Via Ingrao,71-92020 Grotte (Ag)

domoimpianti@virgilio.it

tel. 0922-943154

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di sostituzione del gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo interno di S.Filomena-Trappitello.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativo alla realizzazione di un'opera di sostituzione del gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo interno, al fine di consentire la corretta captazione. Considerata la relazione del Responsabile del servizio, il lavoro richiede le seguenti caratteristiche tecniche, riguardo la prestazione d'opera in questione:

Caratteristiche del motore sommerso tipo verticale:

- ✓ Potenza 45 Kwatt -60 hp ;
- ✓ Diametro nominale corpo motore da 6" a 8";

Caratteristiche della pompa sommersa verticale:

- ✓ Diametro nominale corpo pompa da 6" a 8";
- ✓ prevalenza non inferiore a mt. 40 ;
- ✓ portata non inferiore a 50 lt./sec;

Interventi di natura elettrica di prima necessita:

- ✓ Sostituzione di una terna di cavi con caratteristiche dielettriche adeguate alla alimentazione di motori sommersi con sezione mmq 25 per metri lineari 60 circa (180 m.l. in totale) con esecuzione di relative connessioni elettriche all'interno quadro elettrico preesistente;
- ✓ Fornitura ed installazione di n°6 fusibili possibilmente di tipo LINDNER VOLLSHUTZ-nh 00 7999 -125 A-(gl-gl)- I₁ > 100 ka;

Interventi di natura idrica essenziali:

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http: // www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



- ✓ Smontaggio della tubazione ivi presente finalizzata all'estrazione del corpo pompa-motore da sostituire;
- ✓ Installazione nuovo gruppo pompa-motore come da caratteristiche tecniche prescritte nel presente documento;
- ✓ Installazione nuova tubazione di mandata dn 150 mm pn 16 in pead metri lineari 30 circa con connessioni flangiate;

Materiali di consumo:

- ✓ Bulloneria, guarnizioni e quanto necessario a rendere l'opera completa e funzionante;

Verifica e collaudo:

- ✓ L'opera dovrà essere verificata nei gg. successivi al collaudo accertando la corrispondenza effettiva delle caratteristiche tecniche, al fine di consentire la procedura di pagamento come da successiva determina.

Visto che trattasi di materiale posto al momento nel sottosuolo quindi non ispezionabile, si verificherà al momento dell'estrazione dello stesso, la funzionalità di ogni sua componente.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza ed in sinergia con il personale di ASM.

Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici entro le ore 12,00 di *lunedì 15 giugno 2020*

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo
Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it
Tel. 0942683800 int. 44 - cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Prot. n° 8957

Taormina li, 6 giugno 2020

Spett.le

MARCON

Via Marconi,52-95010 Sant'Alfio(CT)

marconimpiantisrl@gmail.com

tel. 095-968167

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di sostituzione del gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo interno di S.Filomena-Trappitello.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativo alla realizzazione di un'opera di sostituzione del gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo interno, al fine di consentire la corretta captazione. Considerata la relazione del Responsabile del servizio, il lavoro richiede le seguenti caratteristiche tecniche, riguardo la prestazione d'opera in questione:

Caratteristiche del motore sommerso tipo verticale:

- ✓ Potenza 45 Kwatt -60 hp ;
- ✓ Diametro nominale corpo motore da 6" a 8";

Caratteristiche della pompa sommersa verticale:

- ✓ Diametro nominale corpo pompa da 6" a 8";
- ✓ prevalenza non inferiore a mt. 40 ;
- ✓ portata non inferiore a 50 lt./sec;

Interventi di natura elettrica di prima necessita:

- ✓ Sostituzione di una terna di cavi con caratteristiche dielettriche adeguate alla alimentazione di motori sommersi con sezione mmq 25 per metri lineari 60 circa (180 m.l. in totale) con esecuzione di relative connessioni elettriche all'interno quadro elettrico preesistente;
- ✓ Fornitura ed installazione di n°6 fusibili possibilmente di tipo LINDNER VOLLSHUTZ-nh 00 7999 -125 A-(gl-gl)- I₁ > 100 ka;

Interventi di natura idrica essenziali:

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http: // www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



- ✓ Smontaggio della tubazione ivi presente finalizzata all'estrazione del corpo pompa-motore da sostituire;
- ✓ Installazione nuovo gruppo pompa-motore come da caratteristiche tecniche prescritte nel presente documento;
- ✓ Installazione nuova tubazione di mandata dn 150 mm pn 16 in pead metri lineari 30 circa con connessioni flangiate;

Materiali di consumo:

- ✓ Bulloneria, guarnizioni e quanto necessario a rendere l'opera completa e funzionante;

Verifica e collaudo:

- ✓ L'opera dovrà essere verificata nei gg. successivi al collaudo accertando la corrispondenza effettiva delle caratteristiche tecniche, al fine di consentire la procedura di pagamento come da successiva determina.

Visto che trattasi di materiale posto al momento nel sottosuolo quindi non ispezionabile, si verificherà al momento dell'estrazione dello stesso, la funzionalità di ogni sua componente.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza ed in sinergia con il personale di ASM.


Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici entro le ore 12,00 di *lunedì 15 giugno 2020*

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo
Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it
Tel. 0942.683800 fax 44 - cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http:// www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asm@taormina@gigapec.it

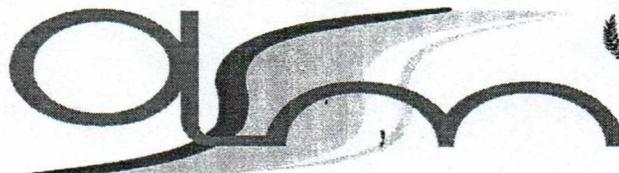

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

PROT. NO 1958

Taormina li. 6 giugno 2020

Spett.le

CISELT

Via treviso, 16/A-95030 MASCALUCIA (CT)

commercialeedile@ciselt.it

Tel.095.7278435

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di sostituzione del gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo interno di S.Filomena-Trappitello.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativo alla realizzazione di un'opera di sostituzione del gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo interno, al fine di consentire la corretta captazione.

Considerata la relazione del Responsabile del servizio, il lavoro richiede le seguenti caratteristiche tecniche, riguardo la prestazione d'opera in questione:

Caratteristiche del motore sommerso tipo verticale:

- ✓ Potenza 45 Kwatt -60 hp ;
- ✓ Diametro nominale corpo motore da 6" a 8";

Caratteristiche della pompa sommersa verticale:

- ✓ Diametro nominale corpo pompa da 6" a 8";
- ✓ prevalenza non inferiore a mt. 40 ;
- ✓ portata non inferiore a 50 lt./sec;


Interventi di natura elettrica di prima necessita:

- ✓ Sostituzione di una terna di cavi con caratteristiche dielettriche adeguate alla alimentazione di motori sommersi con sezione mmq 25 per metri lineari 60 circa (180 m.l. in totale) con esecuzione di relative connessioni elettriche all'interno quadro elettrico preesistente;
- ✓ Fornitura ed installazione di n°6 fusibili possibilmente di tipo LINDNER VOLLSHUTZ-nh 00 7999 -125 A-(gl-gl)- I₁ > 100 ka;

Interventi di natura idrica essenziali:

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http:// www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

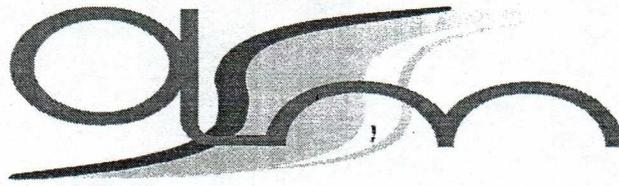

- ✓ Smontaggio della tubazione ivi presente finalizzata all'estrazione del corpo pompa-motore da sostituire;
- ✓ Installazione nuovo gruppo pompa-motore come da caratteristiche tecniche prescritte nel presente documento;
- ✓ Installazione nuova tubazione di mandata dn 150 mm pn 16 in pead metri lineari 30 circa con connessioni flangiate:

Materiali di consumo:

- ✓ Bulloneria, guarnizioni e quanto necessario a rendere l'opera completa e funzionante;

Verifica e collaudo:

- ✓ L'opera dovrà essere verificata nei gg. successivi al collaudo accertando la corrispondenza effettiva delle caratteristiche tecniche, al fine di consentire la procedura di pagamento come da successiva determina.

Visto che trattasi di materiale posto al momento nel sottosuolo quindi non ispezionabile, si verificherà al momento dell'estrazione dello stesso, la funzionalità di ogni sua componente.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza ed in sinergia con il personale di ASM.


Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici entro le ore 12,00 di *venerdì 15 giugno 2010*

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo
Email asmareatecnica@taorminaserviziipubblici.it
Tel. 0942.683800 int. 44 - cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http:// www.taorminaserviziipubblici.it
e-mail: info@taorminaserviziipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

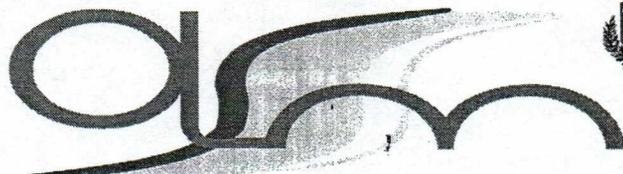

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

PROT. N°1959

Taormina li, 6 giugno 2020

Spett.le

COCO Salvatore

Via Alcide De Gasperi n°47-95047 Paternò (Ct)

impresacoco@tiscali.it

Tel. 095-851407

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di sostituzione del gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo interno di S.Filomena-Trappitello.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativo alla realizzazione di un'opera di sostituzione del gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo interno, al fine di consentire la corretta captazione. Considerata la relazione del Responsabile del servizio, il lavoro richiede le seguenti caratteristiche tecniche, riguardo la prestazione d'opera in questione:

Caratteristiche del motore sommerso tipo verticale:

- ✓ Potenza 45 Kwatt -60 hp ;
- ✓ Diametro nominale corpo motore da 6" a 8";

Caratteristiche della pompa sommersa verticale:

- ✓ Diametro nominale corpo pompa da 6" a 8";
- ✓ prevalenza non inferiore a mt. 40 ;
- ✓ portata non inferiore a 50 lt./sec;

Interventi di natura elettrica di prima necessita:

- ✓ Sostituzione di una terna di cavi con caratteristiche dielettriche adeguate alla alimentazione di motori sommersi con sezione mmq 25 per metri lineari 60 circa (180 m.l. in totale) con esecuzione di relative connessioni elettriche all'interno quadro elettrico preesistente;
- ✓ Fornitura ed installazione di n°6 fusibili possibilmente di tipo LINDNER VOLLSHUTZ-nh 00 7999 -125 A-(gl-gl)- I₁ > 100 ka;

Interventi di natura idrica essenziali:

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



- ✓ Smontaggio della tubazione ivi presente finalizzata all'estrazione del corpo pompa-motore da sostituire;
- ✓ Installazione nuovo gruppo pompa-motore come da caratteristiche tecniche prescritte nel presente documento;
- ✓ Installazione nuova tubazione di mandata dn 150 mm pn 16 in pead metri lineari 30 circa con connessioni flangiate;

Materiali di consumo:

- ✓ Bulloneria, guarnizioni e quanto necessario a rendere l'opera completa e funzionante;

Verifica e collaudo:

- ✓ L'opera dovrà essere verificata nei gg. successivi al collaudo accertando la corrispondenza effettiva delle caratteristiche tecniche, al fine di consentire la procedura di pagamento come da successiva determina.

Visto che trattasi di materiale posto al momento nel sottosuolo quindi non ispezionabile, si verificherà al momento dell'estrazione dello stesso, la funzionalità di ogni sua componente.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza ed in sinergia con il personale di ASM.


Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici entro le ore 12,00 di *lunedì 15 giugno 2020*

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo
Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it
Tel. 0942683800 int. 44 - cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http: // www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

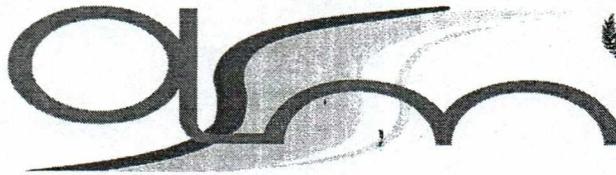

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

PROT. N° 1960

Taormina li, 6 giugno 2020

Spett.le

GEOTEK

Via L.Sciascia, sn. -92100 AGRIGENTO

geoteksrl.ag@virgilio.it

0922-438088

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di sostituzione del gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo interno di S.Filomena-Trappitello.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativo alla realizzazione di un'opera di sostituzione del gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo interno, al fine di consentire la corretta captazione. Considerata la relazione del Responsabile del servizio, il lavoro richiede le seguenti caratteristiche tecniche, riguardo la prestazione d'opera in questione:

Caratteristiche del motore sommerso tipo verticale:

- ✓ Potenza 45 Kwatt -60 hp ;
- ✓ Diametro nominale corpo motore da 6" a 8";

Caratteristiche della pompa sommersa verticale:

- ✓ Diametro nominale corpo pompa da 6" a 8";
- ✓ prevalenza non inferiore a mt. 40 ;
- ✓ portata non inferiore a 50 lt./sec;

Interventi di natura elettrica di prima necessita:

- ✓ Sostituzione di una terna di cavi con caratteristiche dielettriche adeguate alla alimentazione di motori sommersi con sezione mmq 25 per metri lineari 60 circa (180 m.l. in totale) con esecuzione di relative connessioni elettriche all'interno quadro elettrico preesistente;
- ✓ Fornitura ed installazione di n°6 fusibili possibilmente di tipo LINDNER VOLLSHUTZ-nh 00 7999 -125 A-(gl-gl)- I₁ > 100 ka;

Interventi di natura idrica essenziali:

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



- ✓ Smontaggio della tubazione ivi presente finalizzata all'estrazione del corpo pompa-motore da sostituire;
- ✓ Installazione nuovo gruppo pompa-motore come da caratteristiche tecniche prescritte nel presente documento;
- ✓ Installazione nuova tubazione di mandata dn 150 mm pn 16 in pead metri lineari 30 circa con connessioni flangiate;

Materiali di consumo:

- ✓ Bulloneria, guarnizioni e quanto necessario a rendere l'opera completa e funzionante;

Verifica e collaudo:

- ✓ L'opera dovrà essere verificata nei gg. successivi al collaudo accertando la corrispondenza effettiva delle caratteristiche tecniche, al fine di consentire la procedura di pagamento come da successiva determina.

Visto che trattasi di materiale posto al momento nel sottosuolo quindi non ispezionabile, si verificherà al momento dell'estrazione dello stesso, la funzionalità di ogni sua componente.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza ed in sinergia con il personale di ASM.


Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici entro le ore 12,00 di *lunedì 15 giugno 2020*

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo
Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it
Tel. 0942683800 int. 44 - cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http:// www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

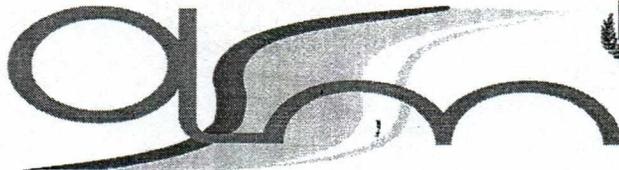

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Prot. n° 1961

Taormina li. 6 giugno 2020

Spett.le

ELFIM DI PICCOLO Giuseppe

Via la Farina n°136-98124MESSINA

elfim.piccolo@gmail.com

Tel. 090695433Tel. 090695434

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di sostituzione del gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo interno di S.Filomena-Trappitello.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativo alla realizzazione di un'opera di sostituzione del gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo interno, al fine di consentire la corretta captazione.

Considerata la relazione del Responsabile del servizio, il lavoro richiede le seguenti caratteristiche tecniche, riguardo la prestazione d'opera in questione:

Caratteristiche del motore sommerso tipo verticale:

- ✓ Potenza 45 Kwatt -60 hp ;
- ✓ Diametro nominale corpo motore da 6" a 8";

Caratteristiche della pompa sommersa verticale:

- ✓ Diametro nominale corpo pompa da 6" a 8";
- ✓ prevalenza non inferiore a mt. 40 ;
- ✓ portata non inferiore a 50 lt./sec;

Interventi di natura elettrica di prima necessita:

- ✓ Sostituzione di una tema di cavi con caratteristiche dielettriche adeguate alla alimentazione di motori sommersi con sezione mmq 25 per metri lineari 60 circa (180 m.l. in totale) con esecuzione di relative connessioni elettriche all'interno quadro elettrico preesistente;
- ✓ Fornitura ed installazione di n°6 fusibili possibilmente di tipo LINDNER VOLLSHUTZ-nh 00 7999 -125 A-(gl-gl)- I₁ > 100 ka;

Interventi di natura idrica essenziali:

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



- ✓ Smontaggio della tubazione ivi presente finalizzata all'estrazione del corpo pompa-motore da sostituire;
- ✓ Installazione nuovo gruppo pompa-motore come da caratteristiche tecniche prescritte nel presente documento;
- ✓ Installazione nuova tubazione di mandata dn 150 mm pn 16 in pead metri lineari 30 circa con connessioni flangiate;

Materiali di consumo:

- ✓ Bulloneria, guarnizioni e quanto necessario a rendere l'opera completa e funzionante;

Verifica e collaudo:

- ✓ L'opera dovrà essere verificata nei gg. successivi al collaudo accertando la corrispondenza effettiva delle caratteristiche tecniche, al fine di consentire la procedura di pagamento come da successiva determina.

Visto che trattasi di materiale posto al momento nel sottosuolo quindi non ispezionabile, si verificherà al momento dell'estrazione dello stesso, la funzionalità di ogni sua componente.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza ed in sinergia con il personale di ASM.

Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici entro le ore 12,00 di *lunedì 15 giugno 2020*

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo
Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it
Tel. 0942681800 n. 44 - cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

PROT. N° 4962

Taormina li, 6 giugno 2020

Spett.le

LEANZA

Via dei Ciclamini, 5 Ramacca (Ct)

costruzioni.gl@libero.it

095-8267089

Oggetto: Richiesta di un preventivo di spesa relativo ad un'opera di sostituzione del gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo interno di S.Filomena-Trappitello.

Visto che ASM gestisce la rete idrica del Comune di Taormina, che la vostra ditta a seguito di istanza, risulta inserita nell'albo ditte di fiducia di ASM come da determina n° 013 del 23.01.2020;

Con la presente La si invita, a fornire un preventivo di spesa relativo alla realizzazione di un'opera di sostituzione del gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo interno, al fine di consentire la corretta captazione. Considerata la relazione del Responsabile del servizio, il lavoro richiede le seguenti caratteristiche tecniche, riguardo la prestazione d'opera in questione:

Caratteristiche del motore sommerso tipo verticale:

- ✓ Potenza 45 Kwatt -60 hp ;
- ✓ Diametro nominale corpo motore da 6" a 8";

Caratteristiche della pompa sommersa verticale:

- ✓ Diametro nominale corpo pompa da 6" a 8";
- ✓ prevalenza non inferiore a mt. 40 ;
- ✓ portata non inferiore a 50 lt./sec;

Interventi di natura elettrica di prima necessita:

- ✓ Sostituzione di una terna di cavi con caratteristiche dielettriche adeguate alla alimentazione di motori sommersi con sezione mmq 25 per metri lineari 60 circa (180 m.l. in totale) con esecuzione di relative connessioni elettriche all'interno quadro elettrico preesistente;
- ✓ Fornitura ed installazione di n°6 fusibili possibilmente di tipo LINDNER VOLLSHUTZ-nh 00 7999 -125 A-(gl-gl)- I₁ > 100 ka;

Interventi di natura idrica essenziali:

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



- ✓ Smontaggio della tubazione ivi presente finalizzata all'estrazione del corpo pompa-motore da sostituire;
- ✓ Installazione nuovo gruppo pompa-motore come da caratteristiche tecniche prescritte nel presente documento;
- ✓ Installazione nuova tubazione di mandata dn 150 mm pn 16 in pead metri lineari 30 circa con connessioni flangiate;

Materiali di consumo:

- ✓ Bulloneria, guarnizioni e quanto necessario a rendere l'opera completa e funzionante;

Verifica e collaudo:

- ✓ L'opera dovrà essere verificata nei gg. successivi al collaudo accertando la corrispondenza effettiva delle caratteristiche tecniche, al fine di consentire la procedura di pagamento come da successiva determina.

Visto che trattasi di materiale posto al momento nel sottosuolo quindi non ispezionabile, si verificherà al momento dell'estrazione dello stesso, la funzionalità di ogni sua componente.

L'opera in oggetto dovrà essere realizzata con la massima diligenza, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza ed in sinergia con il personale di ASM.

Il preventivo dovrà essere inviato in busta chiusa presso i nostri uffici entro le ore 12,00 di *venerdì 15 giugno 2020*

In attesa di Vs. riscontro, cordiali saluti

Il Capo Unità Org. Tecnica
Carmelo Portogallo
Email asmareatecnica@taorminaservizipubblici.it
Tel. 0942683800 int. 44 - cell. 3468658777

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it


Officina Elettromeccanica
Giuseppe Piccolo

98124 MESSINA - Via La Farina, 136 - Tel. 090 29 25 269 - 090 695433/ - Fax 090695534

RIF VOSTRO PROT- 1961
DEL 06/06/2020

PREVENTIVO IMPIANTO
S.FILOMENA -TRAPPITELLO

ATTESA
Prot. N. 2950
Data 15/06/2020 ore 9,30

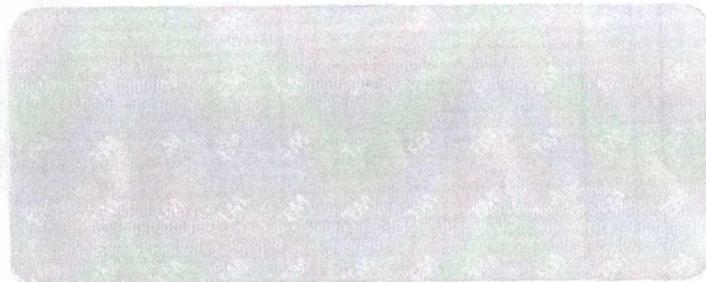

Giuseppe Piccolo

98124 MESSINA - Via La Farina, 136 - Tel. 090 695433 - 090 695534

Partita IVA 00113940837 - Cod. Fisc. PCC GPP 47C05 D622P

E-mail: elfim.piccolo@gmail.com




Cliente
 Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA
 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
 98039 TAORMINA (ME)

Preventivo cliente			Data Preventivo	Nr. Preventivo	Pagina	
			13/06/2020	453	1	
Cliente	Partita IVA / Codice Fiscale	Agente *				
CLI04962	01982940833					
Condizioni di pagamento			POZZO S.FILOMENA TRAPPITELLO			
D001 Rimessa Diretta df						
DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANT.	PREZZO UNIT.	SC	IMPORTO TOTALE	IVA
RIF VOSTRO PROT 1961 DEL 06/06/2020						
EL/POMPA SOMMERSA 10" SEMIASSALE IN GHISA TIPO FB10SL/2G+8F60 45KW AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE IDRAULICHE :	NR	1	7700,00	-40,00	4.620,00	RC
Hm 23 35 43 47 52 55 72 Ql/s 100 88,9 77,8 72,2 61 50 11						
TUBAZIONE IN POLITILENE (MT30) ALTA DENSITA PE100 UNI EN 12201 DA 160 SDR11 PN16 COMPLETA DI : N°14 CODOLI LUNGI DA 160 N°14 MANICOTTI A SALDARE DA 160 N°14 FLANGE ACCIAIO PER CARTELLA N°60 BULLONI 16X100 MT-40 CORDA IN NYLON D-16 PER SOSTEGNO IMPIANTO IN PAROLA	NR	1	2.300,00		2.300,00	RC
FG16R16 1X25 CAVO UNIPOLARE BUTILICO	MT	180	4,00	-35,00	468,47	RC
NH00aM-125A FUSIBILE 500V 125°	NR	6	6,40		38,40	RC
Prestazione di manodopera per smontaggio vecchia tubazione e el/pompa con il montaggio di una nuova tubazione in polietilene a saldare e nuova el/pompa compreso il cavo alimentazione e tutti gli accessori per rendere l'opera a perfetta regola d'arte	NR	1	1.950,00		1.950,00	RC
Totale merce			€ 9.376,87			
Prezzo soggetto a iva come per legge						
Distinti saluti			Ditta PICCOLO GIUSEPPE LA DITTA 98124 MESSINA Partita IVA 00113940837			

OFFERTA: Per LAVORI DA REALIZZARE PRESSO
SERBATOIO DENOMINATO SANTA FILOMENA.

2040
13/6/2020

VE.MA.S di Vercoco Salvatore
C.le Rieti, 10
95033 BIANCAVILLA (CT)
Partita IVA 04266840877
Cod. Fisc.: VRC SVT 66B10 A841V
E-Mail: vemas.implanti@alice.it

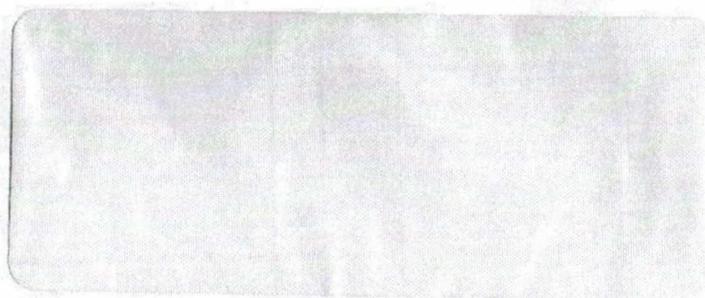

VE. MA. S

Preventivo

DI SALVATORE

VERCOCO

C. LE RIETI N° 10
P. IVA 04266840877 CF VRCSVT66B10A841V
TEL./3286483786
CC.II.AA. 287042
email vemas.impianti@gmail.com

**Spett. AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZATI DI TAORMIN**

SEDE ed Uffici 4 piano park Lumi
Via MARIO E NICOLO'GARIPOLI
98039 TAOTMINA ME

ALLA C.A SIG. Responsabile Unita org. Tecnica Carmelo Portogallo

Oggetto: offerta per le forniture e posa in opera ,per i lavori da eseguire presso serbatoio denominato
santa filomena .come da vostra gradita richiesta . Prot .1955del del 06/06/2020

- ^ Motore sommerso .kw45 hp 60 – 8 pollici----- euro 2300,00
- ^ Corpo pompa sommersa parte idraulica semi assiale 10 giranti in ghisa con prevalenza come da vostra
richiesta----- euro 1800,00
- ^ Fornitura cavi elettrici sezione mmq 25 metri 60 alimentazione motore sommerso -----euro 900,00
- ^Estrazione motore e pompa sommersa con relativa tubazione infero da 150
- Con le relative verifiche della stessa tubazione ,motore e pompa , -----euro 700,00
- ^installazione nuovo motore ,accoppiamento pompa -----euro 700,00
- ^fornitura e posa in opera di nuova tubazione in polietilene pn16 dn 150 , con le relative flange cartelle e
bulloni , , manicotti elettrofusione (la tubazione viene fatta a colonne da tre metri -----euro 1900,00
- ^Passaggio dei cavi compreso allaccio dei cavi elettrici al quadro e al motore ----- OMAGGIO

Prezzo si intende escluso iva .

vi ringrazio per averci interpellato e rimanendo a vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento .

Porgiamo distinti saluti vemas. Di vercocosalvatore .

Biancavilla 12\06\2020